


Stavební připravenost PRO N / GRANDIS N

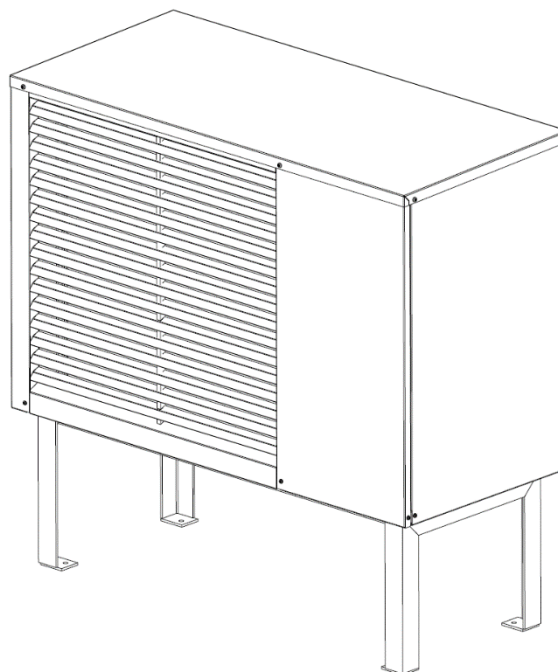


Instalace a bezpečnostní vzdálenosti pro tepelné čerpadlo s náplní R290

Chladicí zařízení umístěná na volném prostranství musí být uspořádána tak, aby se vyloučil únik chladiva do budovy nebo do míst, kde mohou být ohroženy osoby a majetek.

Chladivo nesmí mít možnost unikat do jakéhokoli otvoru pro přívod čerstvého vzduchu při větrání, dveřního vchodu, padacích dveří nebo podobných otvorů v případě úniku. Tam, kde je zhotoven přístřešek pro komponenty chladicího zařízení, umístěných na volném prostranství, musí být přirozené nebo nucené větrání.

V ochranné zóně nesmí být žádné zdroje vznícení, jako jsou zásuvky, světelné stožáry, lampy nebo elektrické spínače viz Obrázek.


Tepelné čerpadlo musí být umístěno na dobře větraném místě. Nesmí být zapuštěno do prohlubně, kde nebude dostatečná výměna vzduchu. Tepelné čerpadlo nesmí být postaveno do míst, kde bylo obestavěno ze všech čtyř stran.

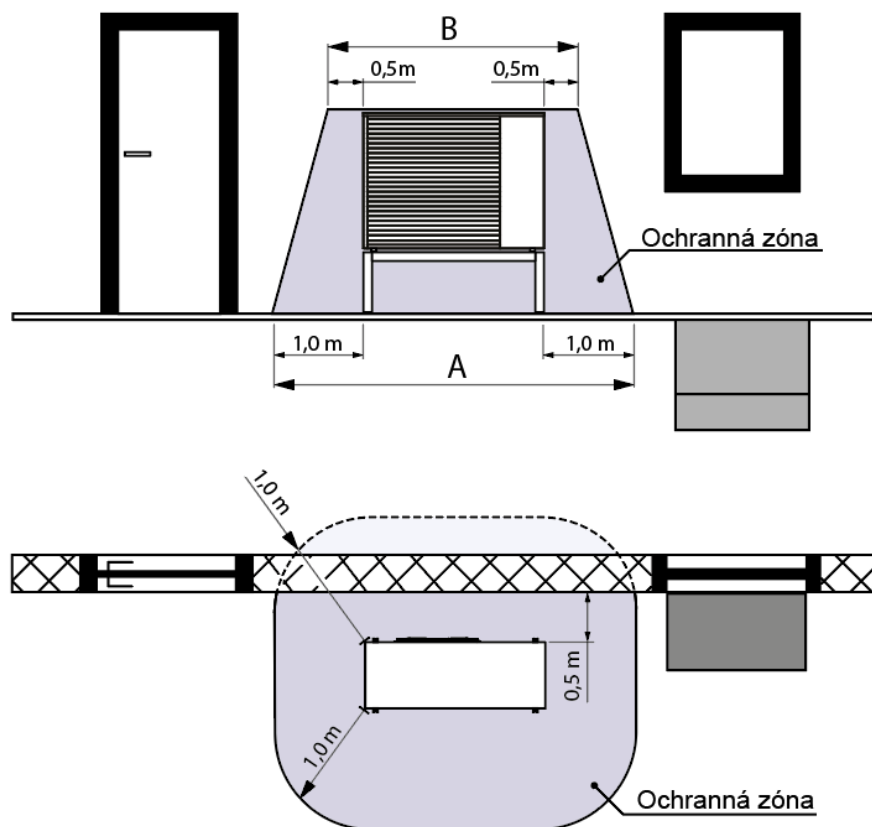


Rozměr	Minimální vzdálenosti
	PRO-N / GRANDIS-N
A	3 128 mm
B	2 128 mm

PART NUMBER / ČÍSLO DÍLU:	DOC./DOKUMENT	REVISION/REVIZE	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1MK. GPS TOLERANCE ČSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE ČSN ISO 15016	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1MK. GPS TOLERANCES ČSN EN ISO 8015. PROTECTED BY ČSN ISO 15016	DATE / DATUM:
AC-A048-CZ	NS	05			19.09.2024
TITLE / NÁZEV DÍLU:			DRAWN BY / KRESLIL:	APPROVED BY / SCHVÁLIL:	
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST			ŠOBEK	Sláma	
PRO-R A GRANDIS-R			MASS / HMOTNOST:	SCALE/MĚŘÍTKO	FORMAT/FORMÁT
					SHEET / LIST 2/4

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST SE STOLIČKOU PRO-N a GRANDIS-N

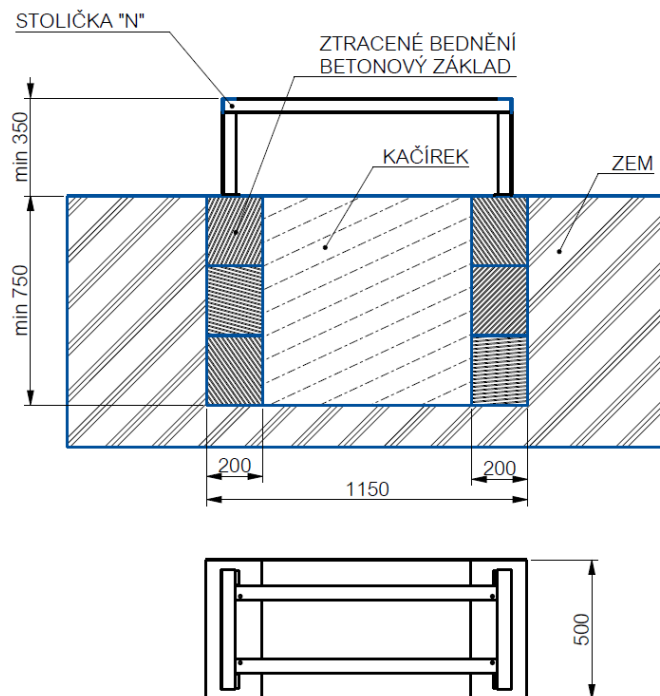

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KE STĚNÁM

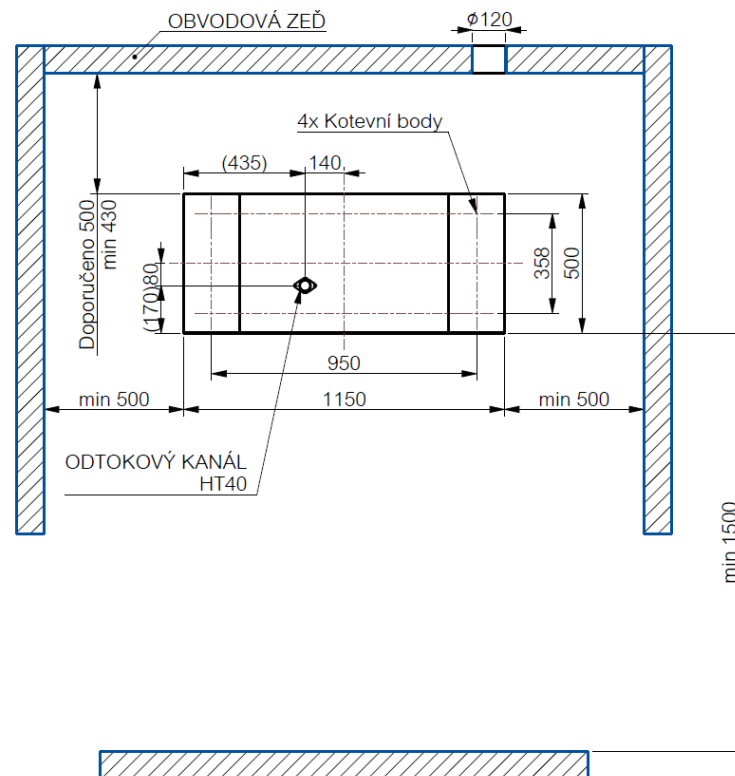


Min. 500 mm nad čerpadlem se nesmí nacházet žádná pevná struktura. Betonový základ musí být nosný, pevný a vodorovný. V oblastech s častým výskytem vyšší sněhové pokrývky doporučujeme navýšit výšku tepelného čerpadla.

Pokud je kondenzát odveden do odpadního potrubí, musí se na potrubí v nezamrzlé hloubce, a nebo uvnitř budovy, kde nehrozí zamrznutí, umístit SIFON, aby se zabránilo vnikání agresivních par z odpadu do tepelného čerpadla.

PART NUMBER/ ČÍSLO DÍLU:	DOC./DOKUMENT	REVISION/ REVIZE	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1Mk. GPS TOLERANCE ČSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE ČSN ISO 16016		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1Mk. GPS TOLERANCES ČSN EN ISO 8015. PROTECTED BY ČSN ISO 16016
AC-A048-CZ	NS	05	DRAWN BY / KRESLIL: ŠOBEK		DATE / DATUM: 19.09.2024
TITLE / NÁZEV DÍLU: STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO-N A GRANDIS-N			MASS / HMOTNOST:	SCALE/MĚŘÍTKO	FORMAT/FORMÁT: SHEET / LIST 3/4
			APPROVED BY / SCHVÁLIL:		


STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST BEZ STOLIČKY PRO-N a GRANDIS-N

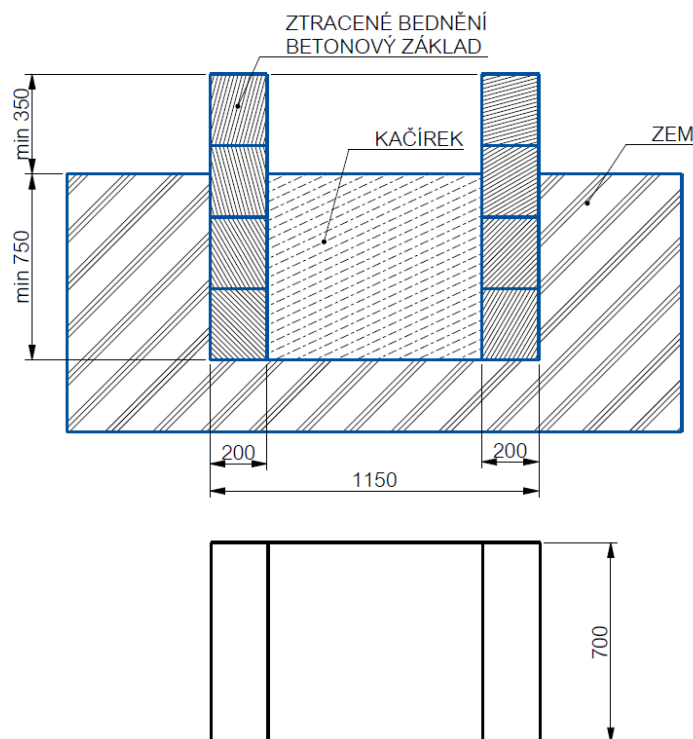

Min. 500 mm nad čerpadlem se nesmí nacházet žádná pevná struktura. Betonový základ musí být nosný, pevný a vodorovný. V oblastech s častým výskytem vyšší sněhové pokrývky doporučujeme navýšit výšku tepelného čerpadla.

Pokud je kondenzát odveden do odpadního potrubí, musí se na potrubí v nezamrzlé hloubce, a nebo uvnitř budovy, kde nehrozí zamrznutí, umístit SIFON, aby se zabránilo vnikání agresivních par z odpadu do tepelného čerpadla.

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST KE STĚNÁM

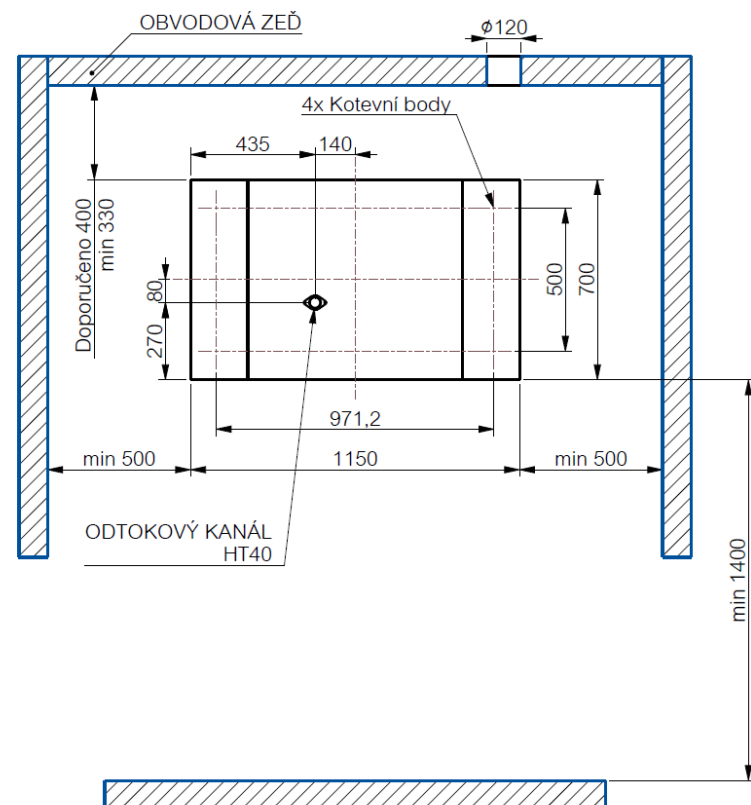

PART NUMBER/ ČÍSLO DÍLU:	DOC./DOKUMENT	REVISION/ REVIZE	POKUD NENÍ UVEDENO JINAK VŠEOBECNÉ TOLERANCE ISO 2768-1mk. GPS TOLERANCE ČSN EN ISO 8015. CHRÁNĚNO PODLE ČSN ISO 16016		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN MM. GENERAL TOLERANCES ISO 2768-1mk. GPS TOLERANCES ČSN EN ISO 8015. PROTECTED BY ČSN ISO 16016	
AC-A048-CZ	NS	05	ŠOBEK		19.09.2024	
TITLE / NÁZEV DÍLU:			DRAWN BY / KRESLIL:	APPROVED BY / SCHVÁLIL:	DATE / DATUM:	
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO-N A GRANDIS-N			ŠOBEK			
MASS / HMOTNOST:				SCALE/MĚŘÍTKO	FORMAT/FORMÁT	SHEET / LIST
						4/4