## PŮDORYS

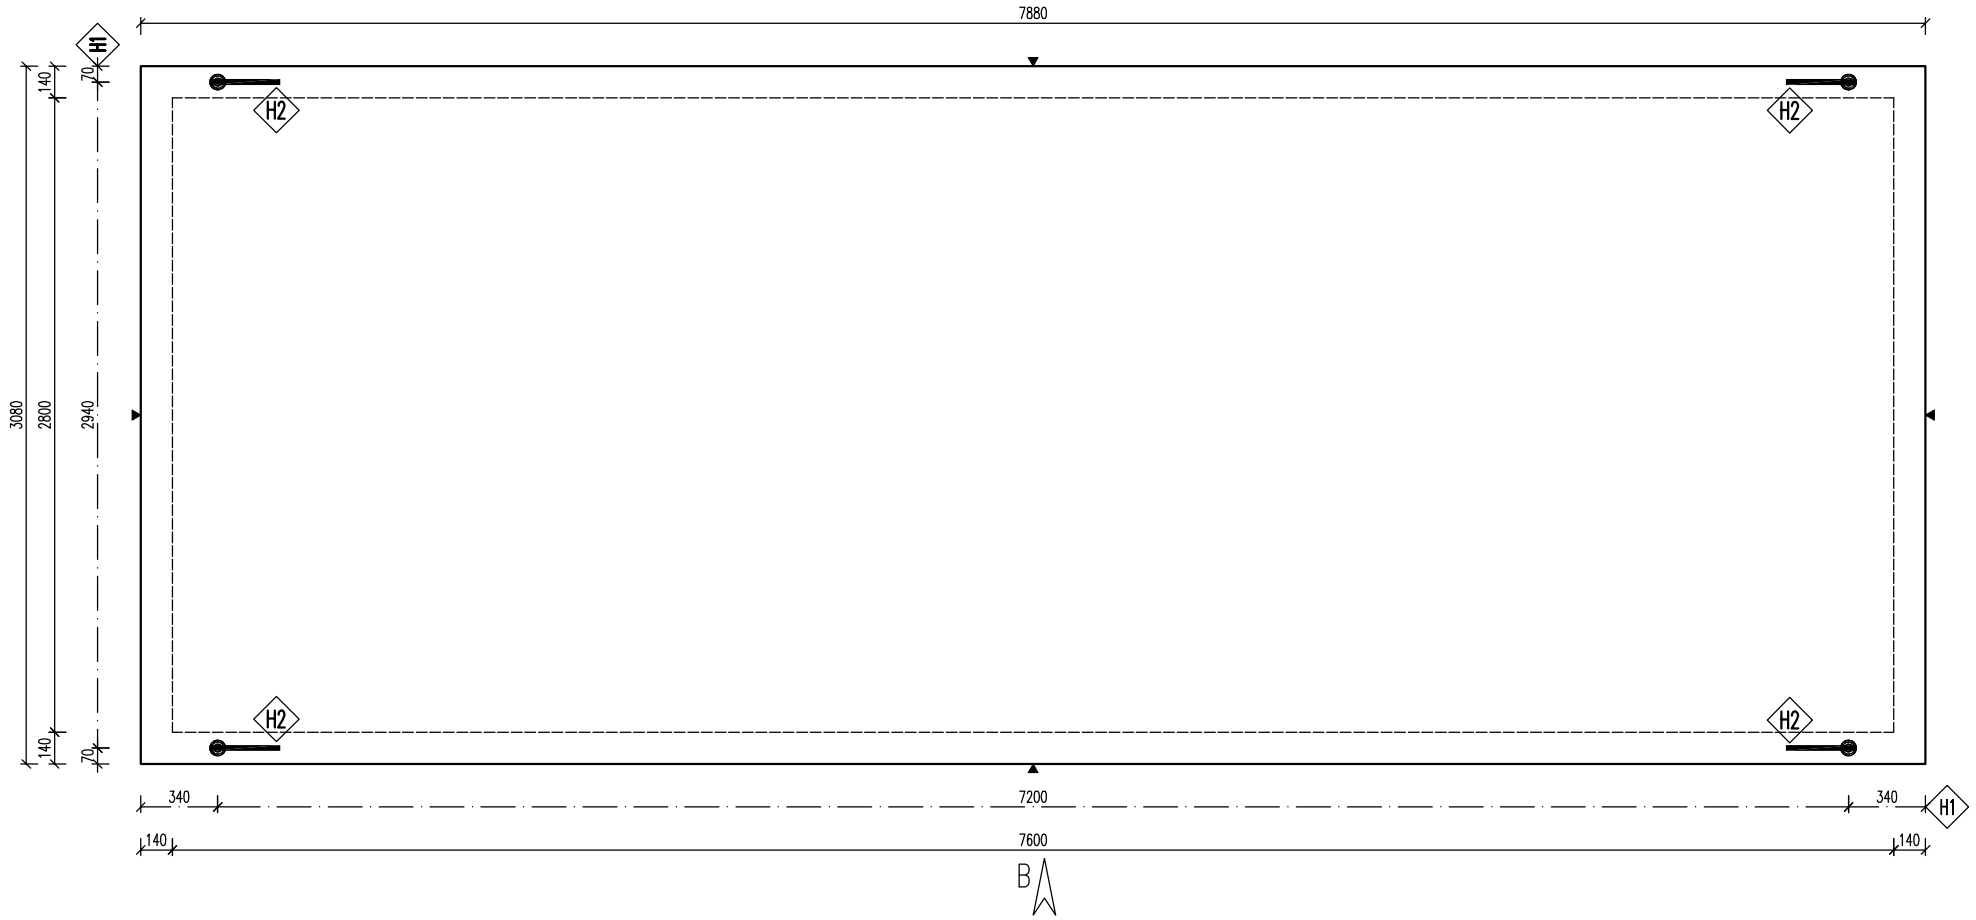


## POHLED A

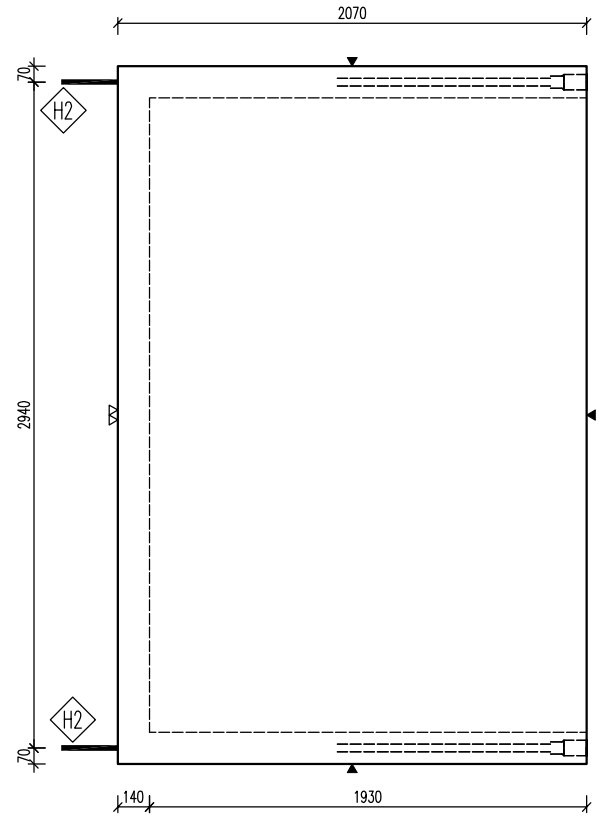


## POHLED B

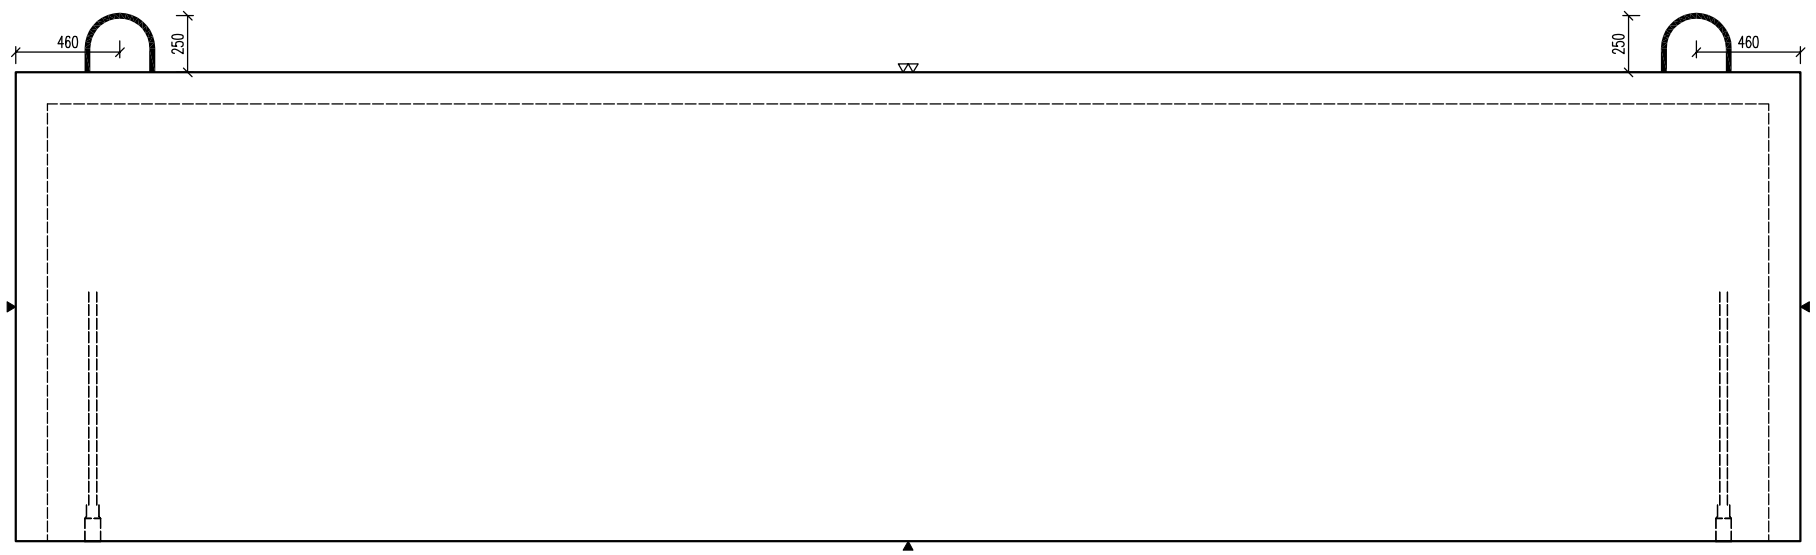


## KRYTÍ VÝZTUŽE

VNĚJŠÍ POVRCH — KRYTÍ 30mm

VNITŘNÍ POVRCH — KRYTÍ 45mm

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1

Min. manipulační pevnost: C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PRUTU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90 resp 180.
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘEDNÍ DÉLKY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PRÁVĚ PLATNÝCH SMĚRNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM
JINÉHO VÝROBCE

**KRYTÍ VÝZTUŽE:**

**MANIPULACE DÍLCI:** min.60°

**ZKOSENÍ HRAN:** 10MM × 10MM

**ZNAČENÍ ZKOSENÍ:**

POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**

- PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- 2x HLAZENÝ POVRCH
- ZDRSNĚNÝ POVRCH
- POHLEDOVÝ BETON
- ZATŘENÝ POVRCH
- VYMÝVANÝ BETON

**LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:**

- KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

## REVIZE:

| OZN. | POPIS REVIZE – ZMĚNY |
|---|---|
| --- | - |

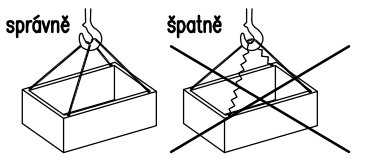


!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

## POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400

MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERÉNU AŽ 6,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZÁKLADOVOU DESKU–DLE NÁVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA–
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

**PARAMETRY PRVKU:**

| OZNAČENÍ | POČET (ks) | OBJEM (m3) | HMOTN. (t) | DÉLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | VÝŠKA (mm) | PLOCHA (m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PNO 280 760 193 14 BZP** | 1 | 9,169 | 22,923 | 7880 | 3080 | 2070 | |

**KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:**

| OZNAČ. | POPIS | HMOTN. | POČET | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|
| H1 | DEHA 6319-12,5-1100 | | 4 | – |
| H2 | ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "EZ" – viz.výkr.výztuže | | 4 | – |

PREFA BRNO a.s.

AKCE: PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 280/.../193/14 BZP

| | |
|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ | |
| PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ | |
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ | |

TYP PRVKU (VÝKRESU): PNO 280 760 193 14 BZP

NÁZEV PRVKU

| DATUM | MĚŘÍTKO | FORMÁT |
|---|---|---|
| 11.06.2016 | 1:25 | 6xA4 |

| ČÍSLO VÝKRESU | TVAR – VÝZTUŽ |
|---|---|
| – | T |

| ARCHIVAČNÍ ČÍSLO | REVIZE VÝKRESU |
|---|---|
| --- | --- |

www.prefa.cz +420 541 583 111